

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Подпись лица, утверждающего документ



С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

25.02.2025

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3381 от 25.02.2025

1. Наименование пробы (образца): 1-4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с ИД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ" Иловлинского городского поселения Волгоградской области; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6 ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 3-Ф ПК от 17.01.2025

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ"; 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Иловля ЖХ"; Волгоградская область, р.п. Иловля (точки отбора: 1. Резервуар чистой воды, пер. Восточный, 6; 2. Ул. Спортивная, д. 5, МБОУ Иловлинская СОШ № 2 -кран на пищеблоке; 3. Ул. Больничный городок, 2, ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ" кран в/в - водопроводный колодец; 4. Ул. 9 января, 62, здание МЧС 10 отряд- кран в/в-гараж)

6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» в городе Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 19.02.2025 12:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 19.02.2025 14:25

9. Код работы: ПК.1973.1-4

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 6 стр. 1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020
12. Дополнительные сведения: -
Изготовитель: -
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда
Условия транспортировки: -
Условия хранения: -
Другие сведения: -
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ ООСН Усачевой Е. И.
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо ответственное за оформление протокола: _____ Зотова Т. В.
подпись Фамилия И. О.

Код работы: ПК.1973.1-4

Дата поступления в лабораторию: 19.02.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 350


Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.5

Наименование пробы (образца): 2. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 351

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	НВЧ ОКБ 2	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В.	

Код работы: ПК.1973.1-4

Дата поступления в лабораторию: 19.02.2025

Наименование пробы (образца): 3. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 352

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.5

Наименование пробы (образца): 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 353

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4

Дата выдачи результата испытаний: 22.02.2025

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись*
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Код работы: ПК.1973.1-4

Дата поступления в лабораторию: 19.02.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 400

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градус цветности	3 **	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) ***	мг/дм ³	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

* СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1

Дополнение к методике: ** по (Cr-Co) шкале цветности, 19°C

*** измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Наименование пробы(образца): 2. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 401

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градус цветности	3 **	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) ***	мг/дм ³	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

* СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1

Дополнение к методике: ** по (Cr-Co) шкале цветности, 19°C

*** измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Резепова Р.К.	
Лаборант	Романова С.А.	

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.1973.1-4

Дата поступления в лабораторию: 19.02.2025

Наименование пробы(образца): 3.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 402

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градус цветности	4 **	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) ***	мг/дм ³	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

* СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1

Дополнение к методике: ** по (Сг-Со) шкале цветности, 19°C

*** измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Наименование пробы(образца): 4.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 403

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градус цветности	4 **	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) ***	мг/дм ³	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

* СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1

Дополнение к методике: ** по (Сг-Со) шкале цветности, 19°C

*** измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Дата выдачи результата испытаний: 21.02.2025

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Резепова Р.К.	
Лаборант	Романова С.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 6 стр. 6

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангартская, д. 136
тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3381 ОТ 25.02.2025г.
(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованные пробы воды систем централизованного питьевого водоснабжения №1,3, 4, отобранные в Муниципальном унитарном предприятии «Иловля ЖКХ», по адресу: 403071, Волгоградская обл., Иловлинский р-он, р.п Иловля, по микробиологическим и физико- химическим показателям **соответствуют** гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21. Проба №2 – ул. Спортивная, 5. МБОУ Иловлинская СОШ №2 – кран на пищеблоке не соответствует по микробиологическим показателям (НВЧ ОКБ 2) гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по физико- химическим показателям **соответствует** гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене

должность

МП

Ломоносов А.Е.

ФИО

подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

.2025

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4063 от 04 05 .2025

1. Наименование пробы (образца): 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ" Иловлинского городского поселения Волгоградской области; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 3-Ф ПК от 17.01.2025

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ"; 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Иловля ЖКХ"; Волгоградская область, р.п. Иловля, пер. Восточный, 6. Резервуар чистой воды (Точки отбора: 4. пер. Восточный,

6. Резервуар чистой воды)

6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 18.02.2025 12:30

8. Дата и время доставки пробы (образца): 18.02.2025 14:30

9. Код работы: ПК.1897.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Общее кол-во стр. 6 стр. 1

12. Дополнительные сведения: -
Изготовитель: -
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)
Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда
Условия транспортировки: -
Условия хранения: -
Другие сведения: -
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ ООСН Усачевой Е. И.
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо ответственное за оформление протокола:  Зотова Т. В.
подпись Фамилия И. О.

од работы: ПК.1897.1

Дата поступления в лабораторию: 18.02.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 344

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.5

Дата выдачи результата испытаний: 21.02.2025

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Наталич А.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Код работы: ПК.1897.1

Дата поступления в лабораторию: 18.02.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 4.Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 381

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Цветность	градус цветности	9 **	3	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) ***	мг/дм ³	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Водородный показатель (рН) *4	ед. рН	7,8	0,2	в пределах 6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г)
Сухой остаток *5	мг/дм ³	425	43	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая	мг-экв/дм ³	2,8	0,4	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,6	0,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
Нефтепродукты	мг/дм ³	Менее 0,005	X	0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012 г.)

* СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1; таблица 3.3

Дополнение к методике: ** по (Cr-Co) шкале цветности, 20°C

*** измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

*4 Количество результатов параллельных определений - 2; способ определения результата анализа- среднее арифметическое значение.

*5 Общая минерализация

Наименование вещества	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Величина ПДК* (мг/л)	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	0,10	0,03	0,3	ГОСТ 4011-72, п.2

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Резепова Р.К.	
Лаборант	Романова С.А.	

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.1897.1

Дата поступления в лабораторию: 18.02.2025


1	2	3	4	5	6
Массовая концентрация фенола (гидроксibenзол)	мг/дм ³	Менее 0,0005	X	0,001<г>	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (издание 2010 года)

* СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.13

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 21.02.2025

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Резепова Р.К.	
Лаборант	Романова С.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: ПК.1897.1

Дата поступления в лабораторию: 18.02.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 4. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 25/90


Определяемые показатели	Единица измерения	Результат испытаний $\pm$ *	Допустимый уровень **	НД на методы испытаний
Удельная суммарная альфа активность	Бк/кг	0,0746 $\pm$ 0,0427	0,2	МВИ № 40090.5И665 от 28.07.2005
Удельная суммарная бета активность	Бк/кг	0,4267 $\pm$ 0,1200	1,0	МВИ № 40152.4Д362/01.00294-2010 от 30.05.2014
Удельная активность радона-222	Бк/кг	менее 8,0	60,0	МВИ № 40090.8К 212 от 30.07.2008

*Расширенная неопределенность при доверительной вероятности $P=0,95$.

** СанПиН 1.2.3685-21 таб.3.12.

Дата выдачи результата испытаний: 04.03.2025.

Испытания проводил:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	Шумакевич О.И.	
Инженер-лаборант	Самсонова С.А.	

окончание результатов испытаний лаборатории радиационного контроля и физических факторов

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4063 ОТ 04.03.2025г.

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды систем централизованного питьевого водоснабжения №4, отобранная в Муниципальном унитарном предприятии «Иловля ЖКХ», по адресу: 403071, Волгоградская обл., Иловлинский р-он, р.п Иловля, по микробиологическим, физико- химическим и радиологическим показателям **соответствует** гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

<u>Врач по общей гигиене</u>	/	<u>Ломоносов А.Е.</u>	/
МП должность		ФИО	подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

05.03.2025

дата

«МП» («Место печати»)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1187 от 05.03.2025

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ" Иловлинского городского поселения Волгоградской области; юридический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН;
для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 3-Ф ПК от 17.01.2025

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ"; 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Иловля ЖХ"; Волгоградская область, р.п. Иловля, пер. Восточный, 6. Резервуар чистой воды (точки отбора: 1. пер. Восточный, 6. Резервуар чистой воды)

6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 26.02.2025 13:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 26.02.2025 16:25

9. Код работы: ПК.2295.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу/ при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр.

12. Дополнительные сведения: -

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: -

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ ООСН Усачевой Е. И.

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола:  Зотова Т. В.
подпись Фамилия И. О.

Код работы: ПК.2295.1

Дата поступления в лабораторию: 26.02.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 403

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.8
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.5

Дата выдачи результата испытаний: 03.03.2025

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Код работы: ПК.2295.1

Дата поступления в лабораторию: 26.02.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 458

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градус цветности	5**	2	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину)***	мг/дм ³	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

* СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1

Дополнение к методике: ** по (Cr-Co) шкале цветности, 19°C

*** измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Дата выдачи результата испытаний: 28.02.2025

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Резепова Р.К.	
Лаборант	Романова С.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Получаемые результаты относятся к представленному значимому образцу, при этом ответственность ИП ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытаниям.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136 тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4197 ОТ 05.03.2025г.

(указывается № и дата протокола испытаний)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды систем централизованного питьевого водоснабжения №1, отобранная в Муниципальном унитарном предприятии «Иловля ЖКХ», по адресу: 403071, Волгоградская обл., Иловлинский р-он, р.п Иловля, по микробиологическим и физико- химическим показателям **соответствует** гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене
должность

МП

/ Ломоносов А.Е. /
ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-03-15. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом лабораторного дела -
врач-бактериолог

Должность лица, утверждающего документ

С. К. Карчава

подпись

И. О. Фамилия

06.05.2025

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 4321 от 06.05.2025

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МУП "Иловля ЖКХ" Иловлинского городского поселения Волгоградской области: юридический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; фактический адрес: 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6; ИНН 3408010579

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 3-Ф ПК от 17.01.2025

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МУП "Иловля ЖКХ"; 403071, Волгоградская область, Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 6

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МУП "Иловля ЖКХ"; Волгоградская область, р.п. Иловля, пер. Восточный, 6. Резервуар чистой воды (Точки отбора: 1 р.п. Иловля, пер. Восточный, 6. Резервуар чистой воды)

6. Пробы (образцы) направлены: Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Фролово, во Фроловском, Иловлинском, Ольховском районах»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 28.02.2025 12:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 28.02.2025 14:10

9. Код работы: ПК.2385.1

10. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 59024-2020

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр. 1

12. Дополнительные сведения: -

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: лабораторная посуда; стерильная лабораторная посуда

Условия транспортировки: -

Условия хранения: -

Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ ООСН Усачевой Е. И.

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола:

подпись

Зотова Т. В.

Фамилия И. О.

Код работы: ПК.2385.1

Дата поступления в лабораторию: 28.02.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 425

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.7
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.8
Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4
Колифаги	БОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.4

*СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.5

Дата выдачи результата испытаний: 03.03.2025

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Кузьмина Н.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Код работы: ПК.2385.1

Дата поступления в лабораторию: 28.02.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 1. Вода систем централизованного питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 488

Показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) $\pm \Delta$	Норматив*, не более	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градус цветности	5 **	2	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину) ***	мг/дм ³	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

* СанПиН 1.2.3685-21 таблица 3.1

Дополнение к методике: ** по (Cr-Co) шкале цветности, 19°C

*** измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Дата выдачи результата испытаний: 04.03.2025

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт медицинской организации	Резепова Р.К.	
Лаборант	Романова С.А.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136 тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-03-15
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4321 ОТ 06.03.2025г.
(указывается № и дата протокола испытаний)

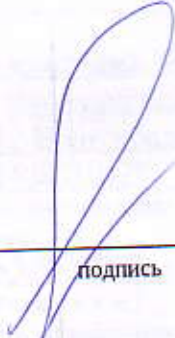
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба воды систем централизованного питьевого водоснабжения №1, отобранная в Муниципальном унитарном предприятии «Иловля ЖКХ», по адресу: 403071, Волгоградская обл., Иловлинский р-он, р.п Иловля, по микробиологическим и физико- химическим показателям **соответствует** гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене
должность

МП

Ломоносов А.Е. /
ФИО


подпись